

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

”Республиканский центр
олимпийской подготовки
по легкой атлетике“

А.А.Ройко

”10“ 07 2023

Общеобъектовая инструкция
по пожарной безопасности в учреждении
”Республиканский центр олимпийской
подготовки по легкой атлетике“

Раздел I

Общая характеристика пожарной опасности объекта, оборудования,
обращающихся в процессе эксплуатации веществ и материалов

Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, помещениях (далее - объект) учреждения ”Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике“ (далее - учреждение) в соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“, постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 ”Об обеспечении пожарной безопасности“, Специфическими требованиями по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 г. № 561 ”Об утверждении специфических требований“.

Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения и арендаторами помещений.

На территории учреждения расположены следующие здания:

здание олимпийского спортивного комплекса, расположено по адресу: г.Минск, ул. Калиновского, 111, представляет собой 3-6-этажное кирпичное строение общей площадью 11056 м², без подвала, год постройки - 1983, класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1. В здании

расположены следующие помещения: кабинеты, оборудованные персональными компьютерами; кафе, в котором размещается электрооборудование; торговые павильоны; сауна, оборудованная электрической печью; гимнастический зал с трибунами с расчетным количеством посадочных мест для посетителей; зал бокса; тренажерный зал; бассейн; раздевалки; технические помещения. К зданию олимпийского спортивного комплекса примыкает здание легкоатлетического манежа с трибунами с клееными деревянными арками с расчетным количеством посадочных мест для посетителей, которое представляет собой 1-этажное кирпичное строение общей площадью 7714 м², без подвала, год постройки - 1985, класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1. В здании на втором уровне расположен конференц-зал с расчетным количеством посадочных мест, с возможностью подключения технических средств связи;

здание специализированное автомобильного транспорта, расположено по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 111/2, представляет собой 1-этажное кирпичное строение, общей площадью 1258,9 м², без подвала, год постройки - 1985, класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2.

здание общежития с медико-восстановительным центром, расположено по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 111Б, представляет собой 12-этажное кирпичное строение общей площадью 8445 м², с подвалом, год постройки - 1999, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2. В здании общежития на первом этаже расположено кафе, в помещениях которого размещается электрооборудование.

Согласно расчету определения категорий помещений учреждения по взрывопожарной опасности, в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, имеется три склада, в которых находятся горючие вещества и материалы, и четыре помещения в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, а именно:

склад № 1 площадью 26,5 м² имеет категорию помещения В1 (расчетное хранение древесины 2333 кг, х/б ткани 321 кг);

склад № 2 площадью 7,8 м² имеет категорию помещения В4 (расчетное хранение пластика 15 кг, древесины 5 кг, х/б ткани 5 кг, бумаги 25 кг);

склад № 3 площадью 3,5 м² имеет категорию помещения В2 (расчетное хранение древесины 12 кг, пластика 20 кг, бумаги 5 кг);

помещение № 37 площадью 15,5 м² имеет категорию помещения Д;

помещение № 38 площадью 14,6 м² имеет категорию помещения Д;

помещение № 41 площадью 78,2 м² имеет категорию помещения Д;

помещение № 42 площадью 14,6 м² имеет категорию помещения Д.

На территории учреждения имеется наружное противопожарное

водоснабжение (четыре пожарных гидранта). Все объекты оборудованы системой пожарной автоматики (системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), а также внутренним противопожарным водопроводом. Легкоатлетический манеж, гимнастический зал, станция технического обслуживания автомобилей оборудованы автоматическими установками водяного пожаротушения.

Раздел II

Обязанности работников по соблюдению противопожарного режима

Настоящий раздел общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в период нахождения работников на своих рабочих местах.

Любой работник, обнаруживший нарушение требований пожарной безопасности, должен принять меры по его устранению, если это входит в его обязанности, в иных случаях - сообщить об этом соответствующему должностному лицу.

Руководитель субъекта хозяйствования обязан:

- обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте;

- работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств;

- организовать разработку инструкций по пожарной безопасности в соответствии с настоящими требованиями; подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности; проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией; информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования; наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление; уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.

в случае проведения массового мероприятия организовать до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство.

Руководитель имеет право назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), которые обязаны:

- обеспечить пожарную безопасность и противопожарный режим на

закрепленных за ними объектах; содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения; связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий; подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

информировать руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимать меры по их устранению.

В случае возникновения пожара руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования обязан:

до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения; вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы; принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования); организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности;

по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений: предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих подразделений; сообщить сведения:

а) о месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте;

б) о мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения;

с) о наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей;

при включении в состав штаба на пожаре:

а) обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

б) предоставить информацию руководителю тушения пожара об особенностях субъекта хозяйствования;

с) координировать действия работающих на объекте при выполнении задач, поставленных руководителем тушения пожара;

на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем.

Каждый работник субъекта хозяйствования обязан:

знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим субъекта хозяйствования;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;

уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения;

незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, либо при поступлении иной информации о пожаре;

при обнаружении пожара:

а) незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112, либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

б) принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Раздел III

Требования к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям, наружным установкам, источникам наружного противопожарного водоснабжения

Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды (к зданиям, водоисточникам и т.д.) для пожарной аварийно-спасательной техники.

В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега.

У въезда на территорию на территорию учреждения должна быть вывешена схема с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами.

При механизированном открывании шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они должны иметь возможность ручного открывания.

В пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений).

Для сбора отходов, бытового мусора, на территории объекта должна быть определена площадка для сбора отходов. Площадка должна быть огорожена, контейнера для сбора отходов должны иметь закрывающиеся крышки.

Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон по периметру ограждение из негорючих материалов высотой выше емкостей для сбора отходов и твердое покрытие из негорючих материалов в пределах ограждения.

Территория учреждения должна быть очищена от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов, обладающих взрывопожароопасными и пожароопасными свойствами.

На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям) и в противопожарных разрывах должна периодически выкашиваться трава.

Сушить и скирдовать скошенную траву на территории учреждения не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест.

Не допускается выжигание растительности.

На территории объекта запрещается разводить костры и сжигать мусор.

При выходе из строя насосных станций, проведении ремонтных работ или аварии об этом лицом, ответственным за эксплуатацию противопожарного водоснабжения (а во внерабочее время службой охраны учреждения) должны немедленно уведомляться соответствующие районные (городские) отделы по чрезвычайным ситуациям.

Не допускается:

- отключать участки водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижать напор в сети ниже требуемого для пожаротушения;

- проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующим проведением наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода;

- демонтировать пожарные гидранты;

- засыпать песком, грунтом и т.п., покрывать асфальтом или бетоном крышки люков пожарных гидрантов.

Раздел IV

Требования к эксплуатации зданий, сооружений, помещений и наружных установок

В зданиях (сооружениях) на территории учреждения не допускается устройство жилых помещений и проживание людей, за исключением здания общежития.

Размещение в помещениях мебели и оборудования следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный эвакуационный проход к дверям выхода из помещения, а также доступ к первичным средствам пожаротушения, в том числе пожарным кранам и ручным пожарным извещателям. Эвакуационные пути (проходы, коридоры, вестибюли, лестничные марши и т.п.) и выходы должны постоянно содержаться свободными и ничем не загромождаться.

Закрытие на замок дверей эвакуационных выходов, которые не могут быть открыты без ключа, не допускается (за исключением случаев, когда

двери закрываются автоматически, при условии возможности их открытия при пожаре от сигналов пожарной автоматики). Аварийное освещение на путях эвакуации должно содержаться в исправном состоянии.

В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним.

На наружной стороне дверей (со стороны входа) категорируемых помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Указатель категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности должен иметь форму круга диаметром не менее 200 миллиметров. У круга - белый фон и красный кант толщиной не менее 20 миллиметров. На круг наносится обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности черным цветом, высота шрифта $1/2$ диаметра круга, толщина - не менее 10 миллиметров. Указатель располагается на двери (воротах) на уровне $2/3$ высоты двери от пола или земли.

На территории объекта и в помещениях на видных местах должны быть установлены знаки пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний", указывающие места размещения источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

Использование утюгов, электроплит и других подобных нагревательных электроприборов разрешается только в специально оборудованных помещениях.

На чердаках, цокольных этажах, технических этажах и подпольях зданий, коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах, балконах и лоджиях не допускается применять и хранить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости (далее - ЛВЖ) и горючие жидкости (далее - ГЖ), баллоны с горючими газами (далее - ГГ), и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

В зданиях (сооружениях) и помещениях запрещается применение: пиротехнических изделий;

открытого огня, в том числе в сценических постановках (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня), за исключением его использования при проведении огневых работ, при приготовлении пищи только в (на) устройствах, установка которых предусмотрена ТНПА.

Противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток и лифтовых холлов должны быть исправны, отрегулированы, обеспечивать плотное самозакрывание и иметь уплотнение в притворах.

Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки из коридоров,

двери тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, а также наружные эвакуационные двери не допускается закрывать на замки и запоры, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

Прямки окон, а также чердачные помещения должны содержаться в чистоте. Запрещается производить очистку от горючих отложений пожароопасными методами (выжиганием, с помощью искрообразующего инструмента). В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий должны своевременно восстанавливаться.

Лестницы и площадки, используемые для подъема пожарными подразделениями на крышу и чердаки, а также ограждения крыш должны подвергаться периодическим испытаниям на прочность.

В целях быстрого открывания дверей и люков выходов на кровлю, дверей в технические помещения в зданиях и сооружениях должно быть предусмотрено наличие комплекта ключей с номерными бирками.

Ключи должны находиться в помещении охраны объекта с круглосуточным дежурством. На внутренней стороне дверей (люков) выходов на кровлю и наружной стороне дверей технических помещений должны быть вывешены таблички с указанием назначения помещения и места хранения ключей.

Порядок и условия хранения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных средств, инвентаря должны обеспечить возможность их использования при пожаре.

По окончании рабочего дня работники предприятия должны навести порядок на рабочем месте, закрыть окна и выключить электропитание приборов и оборудования, которым они пользовались (настольные лампы, вентиляторы, бытовые кондиционеры, компьютеры, радиоприемники и т.п.).

Помещение необходимо осмотреть, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования и освещения. Принять меры к устранению выявленных недостатков.

О всех выявленных нарушениях немедленно сообщать руководителю или лицам, ответственным за пожарную безопасность.

При проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в помещениях, руководитель обязан принять меры, направленные на ограничение доступа посетителей в данные помещения сверх проектной вместимости.

При эксплуатации зданий, сооружений, помещений запрещается:
снимать с дверей устройства для самозакрывания и фиксировать такие двери в открытом положении;

устанавливать на путях эвакуации раздвижные, подъемные, вращающиеся двери и турникеты без дублирования их распашными дверями;

устраивать на путях эвакуации «фальшивые» двери, устанавливать витражи, зеркала, турникеты и другие приспособления, препятствующие нормальной эвакуации;

складирование под маршами лестничных клеток горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов;

проводить огневые работы во время нахождения работников и посетителей в помещениях, а также при проведении массовых мероприятий;

закрывать на замки и другие запоры внешние эвакуационные двери, которые не могут быть открыты без ключа;

разводить костры и сжигать отходы мусора на территории учреждения;

производить мойку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

производить отопление замерших труб различных инженерных сетей паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

Подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны всегда быть свободны.

Молниезащита зданий (сооружений), устройства защиты от статического электричества должны содержаться в исправном состоянии.

При эксплуатации электрооборудования не допускается:

эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей, или использовать электрооборудование, имеющее неисправности;

превышать допустимую токовую нагрузку электросети;

прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам и трубопроводам;

клеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, осветительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода;

эксплуатировать открытые распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты, загромождать имуществом и оборудованием доступ к ним;

применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.);

использовать в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов, горючей упаковки, а также во временных зданиях и сооружениях светильники, которые по своему типу и исполнению не соответствуют классу пожароопасной, взрывоопасной зоны согласно технических нормативных правовых актов.

подвешивать одежду и другие предметы на электрических проводах и другом электрооборудовании.

Не допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора. После окончания работы все электроустановки в здании (сооружении) необходимо отключать, за исключением дежурного освещения, источников электропитания УПА, систем оповещения и управления эвакуацией, систем противодымной защиты, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно.

Переносные электрические светильники должны быть оборудованы стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другого переносного и передвижного электрооборудования следует применять переносные гибкие кабели с медными жилами, резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде. Расстояние от светильников и отопительных электроприборов до горючих материалов должно соответствовать эксплуатационной документацией на них.

Раздел V

Порядок, нормы хранения и транспортировки веществ и материалов с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения

Хранение веществ и материалов осуществляется с учетом условий совместного хранения.

ЛВЖ, ГЖ, ГГ, твердые горючие вещества и материалы, способные самовоспламеняться при контакте с воздухом, водой, другими горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и др.), должны храниться в особых условиях, полностью исключающих такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий.

Хранение аэрозольных упаковок под навесами или на открытых

площадках допускается в исключительных случаях и только в закрываемых контейнерах, исключающих воздействие на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Не допускается хранение сухих красок в одном помещении с лакокрасочной продукцией, содержащей ЛВЖ, ГЖ, ГГ.

Горючие вещества и материалы (в том числе негорючие вещества и материалы в горючей упаковке) должны размещаться от теплогенерирующих аппаратов, осветительных приборов на расстоянии, исключающем их загорание.

В местах хранения кислот и щелочей необходимо иметь вещества (растворы) для их нейтрализации в случае утечек. Места хранения кислот и щелочей должны быть обозначены указателями.

Укладка самовозгорающихся материалов на стеллажах или полу разрешается только в один ряд по высоте.

В складских помещениях должен быть вывешен план размещения материалов и веществ, который должен отражать места их хранения, а также физико-химические свойства (агрегатное состояние, показатели пожаро-, взрывоопасности, токсичность).

Не допускается использовать в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих материалов, горючей упаковки светильники без защитных колпаков.

Складирование и хранение автошин в здании гаража:

не допускается складывать их «колодцем» на пол без подтоварников (поддонов);

допускается укладка автошин на пол без подтоварников (поддонов) на ребро при условии обеспечения возможности их быстрой эвакуации с помощью погрузо-разгрузочных механизмов, авто- и электротранспорта;

не допускается хранение автошин навалом;

не допускается хранение других горючих веществ, материалов и изделий в одном помещении (секции) с каучуком и резиной.

Не допускается принимать на хранение и хранить баллоны с ГГ с неисправными вентилями, поврежденным корпусом (трещины, вмятины, сильная коррозия) и не прошедшие технического освидетельствования в установленном порядке.

Хранение баллонов с ГГ под воздействием прямых солнечных лучей не допускается.

При хранении баллонов с ГГ на их боковом штуцере вентиля должна ставиться заглушка, а на баллоны объемом 40 литров и более должны устанавливаться предохранительные колпаки.

Баллоны с ГГ, имеющие утечку газа, необходимо немедленно удалить из помещения, помещение проветрить и сообщить в аварийную службу газоснабжающей организации по телефону «104» для транспортировки неисправного баллона на газонаполнительную станцию или склад

газоснабжающей организации (филиала).

Баллоны с ГГ следует хранить отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.

Наполненные и пустые баллоны с ГГ должны храниться отдельно.

Не допускается превышение установленных норм заполнения баллонов с ГГ сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

При хранении баллонов с кислородом не допускается попадание на них жира (масел) и соприкосновение арматуры с промасленными материалами.

При хранении баллонов с ГГ должны приниматься меры, предупреждающие их падение, повреждение, удары друг о друга.

Емкости с ЛВЖ, ГЖ, баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков ЛВЖ, ГЖ и ГГ, должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Их хранение на открытых незащищенных площадках не допускается. Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей должны быть из негорючих материалов.

Запрещено хранение:

материалов и оборудования в бытовых помещениях, на проходах, выходах и путях эвакуации;

инвентаря и материалов в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций;

хранение и применение в коридорах, на лестничных клетках взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ, газовые баллоны и другие огнеопасные вещества;

пиротехнических изделий в помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации автотранспортных средств в местах их стоянки не допускается:

устанавливать автотранспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между ними и зданиями (сооружениями);

оставлять транспортные средства при наличии течи из топливных баков, топливопроводов, карбюраторов, с неисправными системами электрооборудования, а также с открытыми горловинами топливных баков;

производить подготовку к покраске и покраску;

хранить баллоны с газом (из-под газа), за исключением газа в газобаллонной установке автомобиля;

хранить емкости из-под ЛВЖ, ГЖ объемом более 20 л каждая;

заправлять автотехнику ГСМ, а также сливать ГСМ из заправочных емкостей в помещениях;

сбрасывание газа из магистрального трубопровода

автотранспортных средств, работающих на газовом топливе (следует производить на специальных открытых площадках);

производить подзарядку аккумуляторных батарей непосредственно на транспортных средствах, а также более одной батареи в помещениях (за исключением специально оборудованных). Процесс зарядки следует постоянно контролировать;

загромождать выездные ворота и проезды;

оставлять в автотранспортных средствах, помещениях промасленные обтирочные материалы и спецодежду по окончании работы;

оставлять автотранспортные средства с включенным зажиганием;

проведение газо- и электросварочных работ;

совместное хранение автотранспортных средств с неисправной электропроводкой и топливной системой с остальной техникой;

производить переоборудование топливной системы, регулировку и ремонт топливной системы;

проводить уборочные и моечные работы, связанные с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

При эксплуатации автотранспортных средств не допускается:

скопление на двигателях и картерах грязи и масла, а также мытье двигателей бензином, другими ЛВЖ и ГЖ,

подогрев двигателя открытым огнем;

применение открытого огня при определении и устранении неисправностей механизмов;

заправка работающего двигателя топливом и смазочным материалом.

При работе в смотровых ямах допускается применение ручных и стационарных электрических светильников (фонарей) напряжением не более 12 В.

Хранение слитого топлива и масел на постах ТО и ремонтных участках не допускается.

При постановке автотранспортных средств на ночную или длительную стоянку, а также перед проведением диагностики или ТО необходимо закрыть расходные вентили.

Раздел VI

Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, порядок содержания и хранения специальной одежды (при наличии)

Для сбора отходов потребления и мусора на территории учреждения, должны быть установлены контейнеры с закрывающимися крышками.

Контейнеры для отходов необходимо устанавливать на контейнерных площадках на расстоянии не менее 10 м от зданий - III степеней

огнестойкости и 15 м - от зданий IV-V степеней огнестойкости, открытых стоянок автотранспорта.

Отходы и мусор должны ежедневно удаляться на специально отведенные и оборудованные для этих целей площадки.

Помещения, строительные конструкции, инженерное оборудование и коммуникации должны быть очищены от пыли и горючих отложений.

Периодичность очистки воздухопроводов, противопожарных клапанов, вентиляционных камер, фильтров и другого оборудования должна соответствовать рекомендациям заводов-изготовителей соответствующего оборудования с учетом графика проведения технического обслуживания и ремонта.

Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и другие потребители электроэнергии должны выполняться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок, техническими нормативно-правовыми актами.

Распределительные электрощиты, электродвигатели и пускорегулирующие аппараты следует периодически осматривать и очищать от пыли.

Присоединение новых потребителей электрической энергии (электродвигателей и другого электрооборудования) должно проводиться с разрешения лица, ответственного за эксплуатацию электрохозяйства.

Неисправные электроаппараты и приборы, которые могут послужить причиной возникновения пожара, должны быть срочно отремонтированы или заменены на другие. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клемме номинального тока вставки (клеймо завода-изготовителя или электрической лаборатории). Применение самодельных некалиброванных плавких вставок не допускается.

Настольные лампы, вентиляторы, телевизоры, радиоприемники, холодильники и другие электроприборы должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки и электрошнуры. Замеры сопротивления изоляции в силовых и осветительных сетях необходимо проводить в сроки, установленные в нормативных правовых актах с учетом рекомендаций заводов-изготовителей оборудования. Не допускается установление электробытовых приборов (телевизоров, холодильников и т.п.) в нишах мебели.

При эксплуатации автоматических огнезадерживающих клапанов необходимо своевременно очищать от загрязнения пылью и другими отложениями чувствительные элементы приводов задвижек

(термочувствительные элементы и т. п.), а также производить их ревизию в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта, с учетом рекомендаций изготовителя, но не реже одного раза в год. Результаты должны оформляться актом и заноситься в паспорта соответствующих вентиляционных установок.

Раздел VII

Порядок и периодичность очистки дымовых труб (каналов) (при наличии)

На объекте предусмотрена система центрального отопления. Дымовые трубы (каналы) отсутствуют.

Раздел VIII

Порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре

В учреждении не реже одного раза в год должно организовываться проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации.

Перечень наиболее безопасных эвакуационных путей и выходов, которые обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок, определен поэтажными планами эвакуации людей из здания.

Все сотрудники, в том числе арендаторы, обязаны ознакомиться с содержанием планов эвакуации, и изучить порядок эвакуации.

Первоочередная и последующая эвакуация, а также мероприятия, исключающие образование дополнительных очагов возгорания, паники и т.д. должны осуществляться в следующем порядке:

- при возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефонам "101" и "112";

- при наличии возможности выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений;

- немедленно оповестить людей о пожаре;

- открыть все эвакуационные выходы из здания;

- быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно плану эвакуации;

- не допускать встречных и пересекающихся потоков людей;

- покидая помещения, по возможности отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- по возможности проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Не реже двух раз в год должны быть организованы практические тренировки по отработке действий работников учреждения при пожаре. По результатам тренировочных занятий должен быть составлен акт.

Работники объекта, являющиеся членами пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из

зданий и сооружений при пожаре, не менее одного раза в 6 месяцев должны инструктироваться правилам применения самоспасателями под подпись (с практической отработкой их одевания, если это допустимо технической и эксплуатационной документацией на самоспасатели).

Раздел IX

Порядок эксплуатации средств противопожарной защиты и пожаротушения, ведения технической документации на них

Лица ответственные за эксплуатацию систем пожарной автоматики назначаются приказом руководства учреждения, являются ответственными за контроль качества технического обслуживания.

Лица ответственные за эксплуатацию наружного и (или) внутреннего противопожарного водоснабжения (либо лица их замещающие) обязаны:

проводить проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения на объекте не реже одного раза в 6 месяцев (при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта) и внутреннего противопожарного водоснабжения не реже одного раза в год с составлением акта проверки работоспособности наружного (внутреннего) водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям;

осуществлять контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения:

с) пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды, ревизии запорной арматуры, просушки- (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки;

д) пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, колодца, корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;

е) пожарных насосов - путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта произвольной формы (допускается получать данный акт от обслуживающей на объекте системы автоматического пожаротушения организации);

содержать входные двери в помещение пожарной насосной станции в закрытом состоянии, и размещать на дверях информацию о месте нахождения ключей;

в зимний период крышки гидрантов очистить от снега, льда, и утеплить;

пронумеровать пожарные гидранты и обозначить их опознавательными знаками, соответствующими действующим ТНПА. Для определения мест расположения пожарных гидрантов, световые или флуоресцентные указатели следует размещать на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м;

обеспечить контроль за запрещением стоянки автотранспортных средств на крышках (над крышками) колодцев пожарных гидрантов;

обеспечить содержание подъездов и подходов к пожарным гидрантам, водоемам, резервуарам, постоянно свободными;

незамедлительно восстанавливать использованный запас воды для целей пожаротушения или учений;

обеспечить постоянный доступ к пожарным кранам для использования.

Лица, ответственные за наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения и их исправность (либо лица их замещающие) обязаны: осуществлять проверки огнетушителей и их эксплуатацию в соответствии с требованиями ТНПА;

размещать первичные средства пожаротушения на территории объекта, в зданиях (сооружениях) на видных местах, с учетом обеспечения свободного доступа к ним, а на территории объектов (вне помещений) на пожарных щитах, защищая их от воздействия атмосферных осадков;

размещать первичные средства пожаротушения в коридорах, проходах с обеспечением условий безопасной эвакуации людей;

размещать переносные огнетушители на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания, и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя);

запрещать использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара;

следить за наличием пломб на запорной арматуре огнетушителей (краны, рычажные клапаны), следить за давлением в огнетушителе по манометру (для порошковых огнетушителей), должно быть в пределах нормы. Огнетушители с сорванными пломбами и давлением ниже требуемого заводом изготовителем должны быть изъяты для проверки и перезарядки;

своевременно готовить и направлять предложения инженеру по пожарной безопасности о необходимости перезарядки огнетушителей (за 2 месяца до регламентированного срока перезарядки, либо в течении 1 рабочего дня в случае использования огнетушителя и отсутствия резерва);

предусмотреть установку огнетушителей в таких местах, где значения температуры не выходит за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, капитальный ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.

Капитальный ремонт, перезарядка, испытания огнетушителей должны проводиться в соответствии с инструкциями по перезарядке, проведению испытаний организациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

наличие четкой и понятной инструкции;

состояние предохранительного устройства;

исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закаченного типа или в газовом баллоне;

масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества (далее - ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей, Полное или выборочное вскрытие огнетушителей, оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ производят организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь, и, если они не соответствуют требованиям соответствующих ТНПА, производят перезарядку огнетушителей.

При постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТУ на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90 % (при 25 °с), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям ТНПА, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и направить огнетушитель на перезарядку.

В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.

Лица, ответственные за эксплуатацию систем пожарной автоматики и противодымной защиты (лица их замещающие) обязаны обеспечить:

- поддержание систем пожарной автоматики и противодымной защиты в работоспособном и исправном состоянии;

- контроль за своевременным и качественным ТО и ремонтом;

- информирование руководства обо всех случаях срабатывания и отказов систем пожарной автоматики;

- незамедлительное принятие мер по устранению выявленных недостатков при эксплуатации систем пожарной автоматики;

- наличие и сохранность полного комплекта технической документации, проверку и корректировку (при необходимости, но не реже одного раза в 3 года) технической документации на системы пожарной автоматики,

- приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной автоматики у представителя подрядной

организации с отметкой в журнале учета работ по техническому обслуживанию и ремонту;

незамедлительное уведомление районного отдела по чрезвычайным ситуациям об отсутствии возможности обеспечения в процессе эксплуатации, ТО требуемых эксплуатационных характеристик систем пожарной автоматики, и до восстановления работоспособности систем пожарной автоматики принятие дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности защищаемых объектов;

содержание телефонной связи на насосных станциях и станциях пожаротушения и т.п. в исправном состоянии;

наличие в помещении с круглосуточным дежурством оперативного персонала на видном месте инструкции о действиях оперативного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры, а в специально предназначенной папке, следующих документов:

общая схема систем противопожарного водоснабжения;

принципиальная схема автоматических установок пожаротушения с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие;

перечень помещений, защищаемых системами пожарной автоматики; инструкции по эксплуатации систем пожарной автоматики;

списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, руководителей и ответственных лиц учреждения.

Оперативный персонал, назначенный приказом руководителя учреждения обязан:

осуществлять круглосуточный контроль за состоянием систем пожарной автоматики;

знать технические характеристики систем пожарной автоматики и принцип их действия;

знать наименование, местонахождение и пожарную опасность защищаемых помещений;

знать порядок действий и незамедлительно их выполнять при поступлении сигналов от оборудования систем пожарной автоматики;

знать порядок ведения оперативной документации;

знать порядок проверки работоспособности систем пожарной автоматики;

осуществлять ведение журнала вызовов обслуживающей системы пожарной автоматики организации;

ежедневно (перед заступлением на дежурство) проверять работоспособность (функционирование) систем пожарной автоматики по соответствующим индикаторам (выносные табло, компьютеры, таблички и т.д.);

при обнаружении неисправности, отказа системы пожарной

автоматики в межрегламентный период необходимо сделать вызов обслуживающей системы организации, который отразить в журнале учета вызовов, в котором зафиксировать дату и время вызова, данные лица, принявшего вызов, и принятые меры по результатам вызова. Журнал должен храниться в месте круглосуточного дежурства оперативного (дежурного) персонала.

В процессе эксплуатации, ТО систем пожарной автоматики запрещается совершать какие-либо действия над ними, способные отрицательно повлиять на эффективность защиты людей и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара.

Не допускается эксплуатация систем пожарной автоматики, их элементов, узлов, оборудования и устройств, а также их использование не по прямому назначению.

Приказом руководителя учреждения должно быть определено ответственное лицо за эксплуатацию самоспасателей.

Перед введением самоспасателей в эксплуатацию следует производить их внешний осмотр, проверять комплектацию (согласно эксплуатационной документации), наличие и соответствие мест размещения;

Каждому самоспасателю после проверки присваивается порядковый номер, который отображается на нем, записывается в учетную карточку и журнал учета самоспасателей. Сведения о проведенном техническом обслуживании, заносятся в учетную карточку на самоспасатель;

Хранение самоспасателей должно осуществляться на рабочих местах членов ПД и работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Места размещения самоспасателей обозначаются указательным знаком «Самоспасатель».

Самоспасатели на местах хранения следует располагать так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были видны и обращены в сторону подхода пользователя к ним.

В ходе проведения внешнего осмотра самоспасателей следует проверить: наличие руководства по эксплуатации самоспасателей;

отсутствие механических повреждений (герметичной упаковки, вмятин, сколов, глубоких царапин на частях и деталях).

Самоспасатели, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию (если это оговорено технической и эксплуатационной документацией на самоспасатели) и периодической проверке.

Периодичность проверок, а также объемы работ при их выполнении определяются технической и эксплуатационной документацией на самоспасатели, при этом проверки должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев. Периодическая проверка самоспасателя проводится без вскрытия герметичного пакета, если иное не указано в руководстве по

эксплуатации.

Если в ходе технического обслуживания, периодической проверки обнаружены повреждения либо несоответствие какого-либо параметра самоспасателей требованиям эксплуатационной документации, следует устранить причины выявленных отклонений параметров или заменить исправными самоспасателями с техническими и эксплуатационными характеристиками, не уступающими самоспасателям, которые они заменяют.

Раздел X

Требования к организации мест для применения открытого огня,
проведения огневых и иных пожароопасных работ,
а также требования по обеспечению пожарной безопасности при их
проведении (при наличии)

К огневым относятся работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, варка битума и другие работы с выделением искр).

Организация работы по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на предприятии возлагается на руководителя предприятия.

Огневые работы на объекте допускается проводить только на временных местах специалистами, как правило, подрядных организаций, имеющими соответствующие разрешительные документы (квалификационное удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума и т.д.).

Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска.

Руководитель учреждения, лицо его заменяющее, работник, назначенный приказом руководителя учреждения для выдачи наряда-допуска, (лицо его замещающее) обязан:

назначить ответственным за подготовку и проведение огневых работ специалистов сторонней (подрядной) организации;

выдать наряд-допуск на проведение огневых работ (первый экземпляр оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй - ответственному должностному лицу объекта, где будут проводиться огневые работы);

проверить перед началом проведения огневых работ выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

обеспечить в период проведения огневых работ контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском мероприятий;

организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ, в опасной зоне, установить периодичность

отбора проб;

принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывопожароопасных и токсичных веществ;

обеспечить уведомление о проведении огневых работ пожарной дружины, работника охраны, другого должностного лица, осуществляющего контроль за выполнением вышеуказанных работ;

совместно с ответственными за подготовку и проведение огневых работ определить на месте опасную зону, границы которой обозначить предупредительными знаками и надписями.

По окончании огневых работ проверяется место работ с отметкой в наряде-допуске.

Организовывается ведение журнала регистрации огневых работ.

Обеспечивается наблюдение в течение 3-х часов за местом проведения работ (после их окончания) с целью исключения пожара.

На проведение временных огневых работ в помещениях категории Д, на строительных площадках, где отсутствуют горючие вещества и материалы, наряд-допуск может не оформляться.

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр в зависимости от высоты проведения огневых работ над уровнем пола и уровня прилегающей территории.

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты, монтажные проемы и не заделанные отверстия в перекрытиях и стенах закрыты несгораемым материалом.

На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по недопущению разлета искр за пределы этого места.

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске, но не менее двух огнетушителей с массой (объемом) ОТВ не менее 8 кг (10 л) каждый, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия.

Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований пожарной безопасности, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию контролирующих служб объекта, органов надзора.

Проводить огневые работы запрещается:

при неисправном оборудовании для проведения работ;

на свежеекрашенных поверхностях оборудования, конструкций;

на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами;

на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением;

при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения;

на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;

проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

Во время проведения огневых работ в помещении запрещается: проведение окрасочных работ;

проведение других работ, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы.

Раздел XI

Порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными) субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования

При проведении огневых работ на объекте представителями подрядной организации ответственность за пожарную безопасность при этих работах возлагается на руководителя работ подрядной организации, что фиксируется в наряде-допуске.

Руководителю заказчика (лицу его замещающего) в области ответственности территории и помещений которого проводятся огневые работы, либо назначенным в качестве ответственного за контролем для их проведения руководством предприятия, необходимо убедиться в подготовке исполнителя огневых работ (наличие у исполнителя работ свидетельства о присвоении квалификационного разряда по профессии (копия) и талона о прохождении пожарно-технического минимума).

Исполнители огневых работ обязаны пройти противопожарный инструктаж и расписаться в наряде-допуске, а исполнители подрядной (сторонней) организации дополнительно обязаны пройти противопожарный инструктаж в своем подразделении с отметкой в журнале. Исполнители огневых работ должны быть обучены по программам ПТМ.

При реконструкции, реставрации, расширении, техническом переоснащении и капитальном ремонте объектов без прекращения их функционирования, а также при вводе в эксплуатацию объектов совместно

со строительно-монтажной организацией должны быть разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначены ответственные за их выполнение от заказчика и подрядной организации.

Требования по обеспечению противопожарного режима при проведении огневых работ на объекте изложены в разделе X данной инструкции.

Раздел XII

Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарных аварийно-спасательных подразделений, при поступлении сигналов о пожаре и неисправности на приемно-контрольное оборудование систем пожарной автоматики, оповещении (информировании) руководства и дежурных служб объекта, сборе членов пожарных команд (дружин), тушении пожара с применением имеющихся первичных средств пожаротушения (до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений и (или) пожарных команд (дружин))

При возникновении пожара работник, обнаруживший пожар, обязан: немедленно сообщить по телефонам «101» или «112», либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять меры по оповещению людей и их эвакуации;

принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Руководитель (старшее должностное лицо) учреждения, прибывший к месту пожара, обязан:

проверить, вызваны-ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;

направить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений организовать эвакуацию людей, принять меры по предотвращению паники, вызвать при необходимости к месту пожара медицинскую помощь, а также аварийные службы;

организовать с помощью членов пожарной дружины и других работников тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

проверить включение в работу систем пожарной автоматики и противоподымной защиты;

организовать отключение электроэнергии от потребителей без отключения систем пожарной автоматики и противодымной защиты, остановку транспортирующих устройств, агрегатов, емкостных сооружений, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей; обеспечить по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений доступ в помещения согласно указаниям руководителя тушения пожара.

По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (старшее должностное лицо) учреждения обязан сообщить руководителю тушения пожара сведения о месте пожара, наличии в помещениях людей, нуждающихся в помощи, а также о людях, занятых ликвидацией очагов горения, наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом под давлением, ЛВЖ, ГЖ и о мерах, предпринятых по ликвидации пожара.

Для тушения пожара в учреждении используются следующие первичные средства пожаротушения:

огнетушители порошковые используются для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Поднести огнетушитель к очагу загорания, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать рычаг;

огнетушители углекислотные для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 10000В (при условии, что длинна струи более 3 м). Поднести огнетушитель к очагу загорания, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать рычаг. Во избежание травмы не прикасаться к раструбу во время пользования огнетушителем;

внутренние пожарные краны - для тушения локальных пожаров, а также обесточенных электроустановок. Открыть дверцу шкафа пожарного крана, размотать рукав на всю длину, присоединить к пожарному крану, присоединить ствол к рукаву, произвести пуск воды, повернув маховик на пожарном кране. Перед тем как подать струю воды в очаг пожара, обесточьте электросеть в горящем помещении. Избегайте попадания струи воды на электротехнические устройства под напряжением (розетки, выключатели, лампы и т.п.).

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Системы пожарной безопасности характеризуются уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для

материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач: исключать возникновение пожара; обеспечивать пожарную безопасность людей; обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются: пламя и искры; повышенная температура окружающей среды; токсичные продукты горения и термического разложения; дым; пониженная концентрация кислорода. К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся: осколки, части разрушившихся конструкций; электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций; опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара; огнетушащие вещества.

Основными путями распространения пожара в зданиях и сооружениях являются: сгораемые конструкции зданий и сооружений; горючая облицовка и отделка строительных конструкций; горючая загрузка помещений; дверные, оконные и технологические проемы во внутренних и наружных ограждающих конструкциях зданий и сооружений; монтажные отверстия в местах прохода инженерных коммуникаций через строительные конструкции; воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Причинами возникновения пожаров чаще всего являются: неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, поджоги, самовозгорание веществ и материалов, разряды статического электричества, грозовые разряды. В отдельных случаях причиной пожаров могут явиться действия сил природы (грозовые разряды, солнечные лучи и др.).

В случае возникновения пожара действия работников учреждения должны быть направлены на обеспечение безопасности работающих, находящихся на территории и в помещениях, посторонних людей, их эвакуацию, сохранность материальных ценностей.

В случае возникновения пожара необходимо:

произвести вызов: пожарных аварийно-спасательных подразделений, пожарной дружины объекта;

оповестить о пожаре персонал путем активации ручного противопожарного извещателя;

организовать и провести эвакуацию людей из здания;

встретить пожарные аварийно-спасательные подразделения;

произвести тушение пожара (перед прибытием пожарных аварийно-спасательных подразделений и до особого распоряжения) первичными

средствами пожаротушения.

Во время пожара необходимо воздерживаться от открывания окон, дверей и битья оконных стекол (приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня).

Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре не допускается:

снимать двери (приборы самозакрывания), предусмотренные проектом;

загромождать выходы на чердаки и кровлю;

устанавливать на путях эвакуации "фальшивые", раздвижные и вращающиеся двери, винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями, устанавливать витражи, зеркала, турникеты и другие приспособления, препятствующие эвакуации.

Начальник пожарной дружины, старший пожарного расчета пожарной дружины, либо другое замещающее его лицо, обязаны:

проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;

выделить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и источников противопожарного водоснабжения;

организовать отключение электроэнергии, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции и другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

проверить по списку эвакуированных из здания (помещений) людей;

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

удалить из помещений или опасной зоны людей, не занятых тушением пожара;

обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара (от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов и других опасных факторов).

По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений начальник пожарной дружины, старший пожарного расчета пожарной дружины обязаны сообщить руководителю тушения пожара все необходимые сведения о пожаре, мерах, принятых по его ликвидации, наличии в зданиях (сооружениях) взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, а также о наличии в помещениях людей, занятых тушением пожара и нуждающихся в помощи.

По каждому происшедшему в учреждении пожару руководитель обязан провести служебное расследование и осуществить необходимые профилактические меры, исключающие повторение подобных случаев.

Раздел XIII

Обязанности и действия работников по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре (для объектов с ночным пребыванием людей следует рассматривать два сценария: в дневное и ночное время)

Пути эвакуации должны содержаться свободными. На путях эвакуации не допускается размещать какие-либо предметы, складировать (в т.ч. временно) оборудование и материалы, устанавливать мебель, аппаратуру и т.п.

Под маршами лестниц не допускается складирование горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

Применение ковров, ковровых покрытий (дорожек), линолеумов и других подобных покрытий на путях эвакуации допускается в соответствии с требованиями нормативных документов, при этом указанные изделия должны быть жестко прикреплены к полу. Пожарно-технические показатели пожарной опасности изделий должны быть подтверждены соответствующими результатами испытаний.

Двери эвакуационных выходов закрывать на замки не допускается. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров, за исправность которых должны нести ответственность соответствующие должностные лица.

Двери в противопожарных стенах и перегородках, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, в перегородках, разделяющих помещения, а также устройства для самозакрывания дверей, уплотнения в притворах дверей должны содержаться в исправном состоянии и соответствовать нормативным требованиям.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены предписывающими знаками пожарной безопасности.

Светильники эвакуационного освещения и световые указатели эвакуационных выходов должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

Порядок включения систем оповещения о возникновении пожара и эвакуации людей определен в текстовой части планов эвакуации.

Двери для эвакуации людей должны открываться по направлению выхода из помещений и иметь пороги высотой не более 10 см.

Для всех этажей зданий должны быть разработаны и вывешены на каждом этаже планы эвакуации людей при пожаре.

У телефонных аппаратов на видных местах должны быть вывешены

таблички с указанием номера вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Руководитель объекта обязан:

организовать изучение и выполнение правил пожарной безопасности специалистами и служащими;

определить порядок осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием;

установить в помещениях строгий противопожарный режим и постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;

не менее одного раза в квартал проверять организацию противопожарного состояния в учреждении, наличие и исправность технических средств тушения пожара.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении обязано:

знать пожарную опасность хранимых или находящихся в помещении материалов, и не допускать нарушения правил их хранения;

следить за выполнением работниками требований противопожарного режима;

обеспечить исправность и нормальную работу технологического оборудования и немедленно принимать меры к устранению недостатков, которые могут привести к пожару или возгоранию;

контролировать выполнение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;

обеспечивать проведение в установленные сроки противопожарного инструктажа и обучению работников по программам пожарно-технического минимума;

следить за своевременной уборкой рабочих мест, помещения;

осматривать помещение перед закрытием после окончания работы;

обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к применению имеющихся первичных средств пожаротушения;

следить за исправностью пожарной автоматики, телефонной связи, систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, противопожарного оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;

при возникновении пожара принять меры к немедленному вызову пожарной дружины, известить руководство объекта и организовать тушение пожара, эвакуацию людей и материальных ценностей.

Все работники учреждения должны проходить подготовку (инструктаж) по правилам и инструкциям по пожарной безопасности.

Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять требования правил и инструкций по пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию.

Все работники должны знать правила и порядок применения

первичных средств пожаротушения и меры безопасности при пользовании ими.

Все работники должны знать средства и системы извещения о пожаре, порядок вызова штатной пожарной дружины и порядок своих действий при возникновении и тушении пожара.

Порядок действий персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре:

- немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону "101" или "112";

- выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений;

- немедленно оповестить людей о пожаре путем активации ручных противопожарных извещателей и с помощью посыльных;

- открыть все эвакуационные выходы из здания;

- быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно планам эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей;

- покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по сменному табелю в месте сбора;

- определить место для сбора эвакуируемых.

Раздел XIV

Ответственность работников за нарушение требований пожарной безопасности

Настоящий раздел общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в период нахождения работников на своих рабочих местах.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в учреждении несут руководитель или лицо, им назначенное.

Ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в арендуемых помещениях несут их руководители или лица, их замещающие.

Работники объекта несут персональную ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в части, касающейся их профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их должностных инструкциях.

За нарушение правил пожарной безопасности лица, их допустившие, привлекаются к ответственности (материальной, дисциплинарной, административной, уголовной) в соответствии с действующим законодательством

Ответственность за правильность и полноту подготовительных

мероприятий, обеспечение мер безопасности при проведении огневых работ, квалификацию персонала, занятого на этих работах, несет лицо, выдающее наряд-допуск на проведение огневых работ, в ведении которого находится оборудование, механизмы, здания, сооружения. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется приказом руководителя объекта.

Раздел XV


Режим курения курительных табачных изделий (далее - курение),
а также требования к местам для курения
и их размещению (при наличии)

Курение на объекте допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями "Место для курения" местах, определенных приказом руководителя.

В помещениях общежития курение запрещено.

Специальные места для курения, оборудуются емкостями из негорючих материалов для сбора окурков и табачного пепла. Специальные места для курения, при наличии горючих материалов подлежат оснащению 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов на каждую(-ое) комнату (кабину), место для курения.

Главный инженер

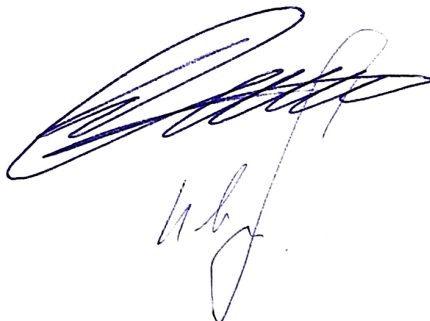

И.С.Кучинский

Инженер по охране труда

А.А.Иванников